
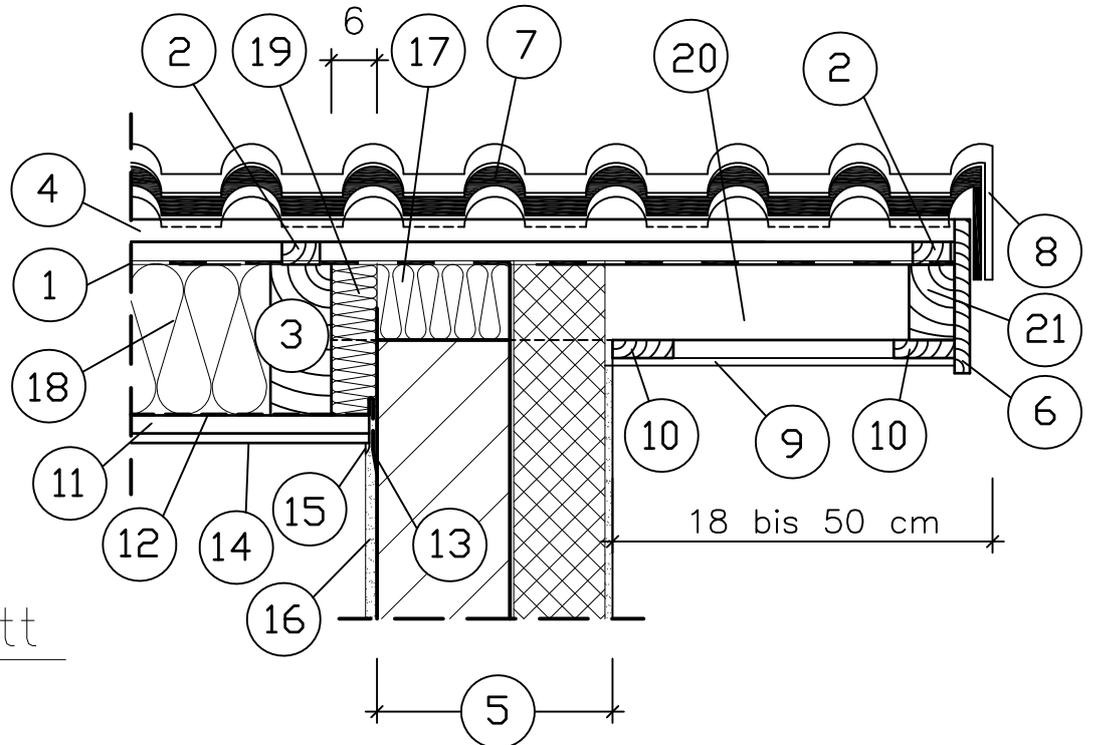


Ansicht

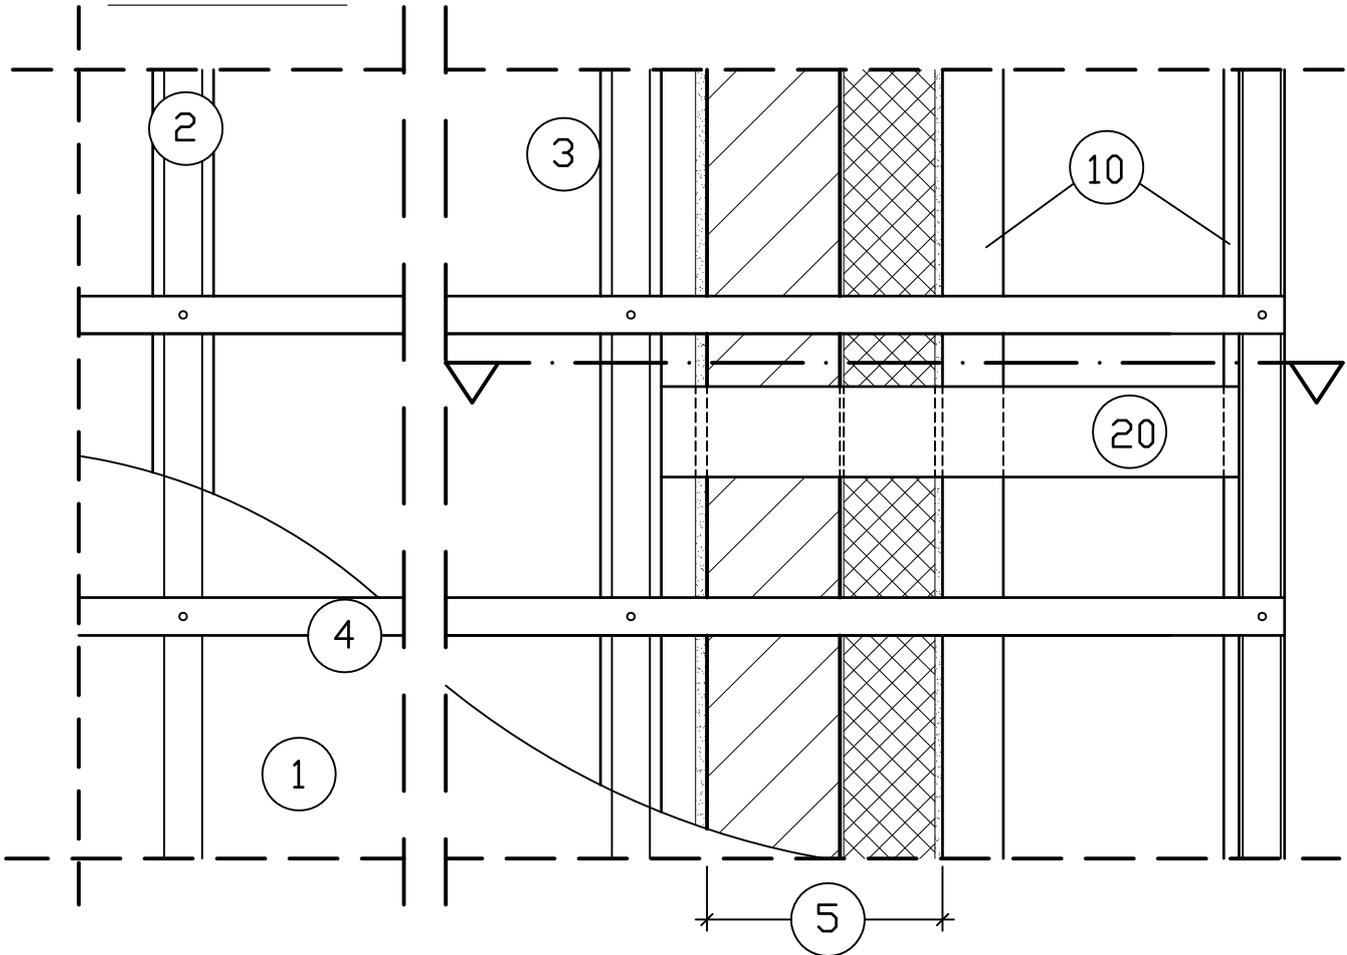

Schnitt

BAUHERR:		
Blockdachüberstand höchstens 50 cm (1-schal. Mauerwerk)		
geä.: et, 23.03.2011 geä.: et, 20.03.2012	M 1 : 10	DETAIL 416
	31.05.2007, pw	

Regeldetail 416

- ① — Diffusionsoffene Unterspannbahn
- ② — Konterlattung d/b = 3/5 cm
- ③ — Sparren gemäß Statik / EnEV
- ④ — Lattung gemäß Ausschreibung
- ⑤ — Außenwand mit WDVS
- ⑥ — Stirnbrett (gemäß Ausschreibung)
- ⑦ — Dachpfanne
- ⑧ — Ortgangpfanne
- ⑨ — Profilholzschalung d/b = 1,85/9,6 cm , quer verlegt
- ⑩ — Lattenunterkonstruktion d/b = 2,4/8 cm
- ⑪ — Lattenunterkonstruktion d/b = 2,4/8 cm
- ⑫ — Dampfsperre
- ⑬ — Anschluss der Dampfsperre an Wand mit Schlaufe und zugelassenem Kleber
- ⑭ — Gipskartonplatte d = 12,5 mm
- ⑮ — Dauerelastische Abspritzung (Eigenleistung / bauseits)
- ⑯ — Innenputz
- ⑰ — Mineralwolle bzw. Extruderschaum (z.B. Styrofoam) d = 10 cm
- ⑱ — Mineralwolle gemäß EnEV
- ⑲ — Mineralwolle d ≥ 6 cm, Zwischenraum ausstopfen
- ⑳ — Kantholz d/b = 6/10 cm, e ≤ 0,80 m
Die Kanthölzer, die über den Fuß-, Mittel- und Firstpfetten liegen, werden an diesen zusätzlich verankert bzw. aufgelegt.
Kantholz durch Folie zum Mauerwerk vor Feuchtigkeit schützen.
- ㉑ — Kantholz d/b = 6/10 cm

Blockdachüberstand höchstens 50 cm (1-schal. Mauerwerk)		
geä.: et, 23.03.2011 geä.: et, 20.03.2012	M 1 : 10	DETAIL 416
	31.05.2007, pw	